



Controlmicro

Adapter für Gira Control 9 / Adapter for Gira Control 9

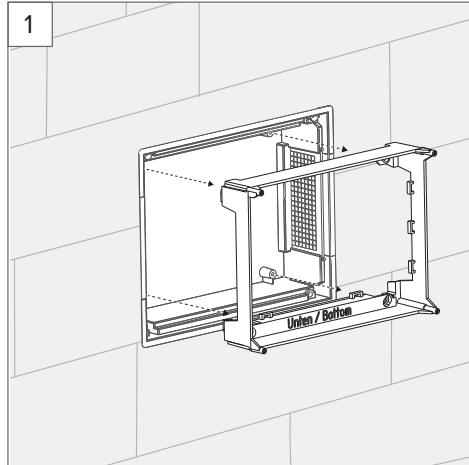


Coupez l'alimentation électrique et retirez votre Gira Control 9 du boîtier encastré.

Switch off the power supply and remove your Gira Control 9 from the flush-mounted box.

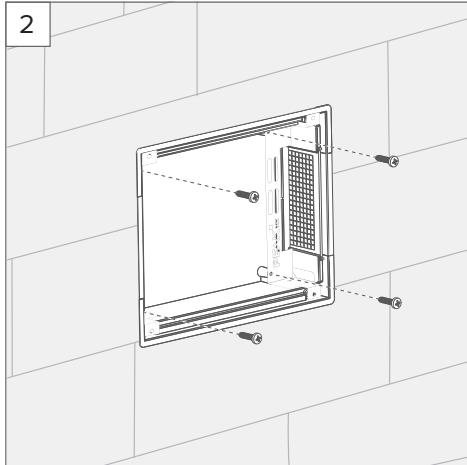


Fixez les adaptateurs directement sur la boîte encastrée du Gira Control 9. Utilisez les vis de montage Gira pour la fixation.

Plug the adapters directly to the Gira Control 9 flush-mounted box. Use the Gira screws for fastening.

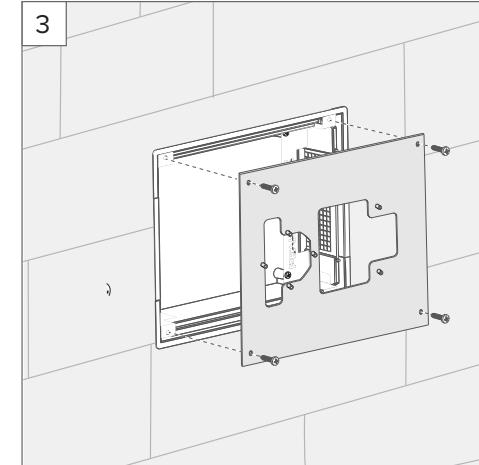


Fixez la plaque adaptatrice Gira Control 9 à la boîte encastrée à l'aide des vis de montage fournies.

Fasten the Gira Control 9 adapter plate to the flush-mounted box using the supplied mounting screws.

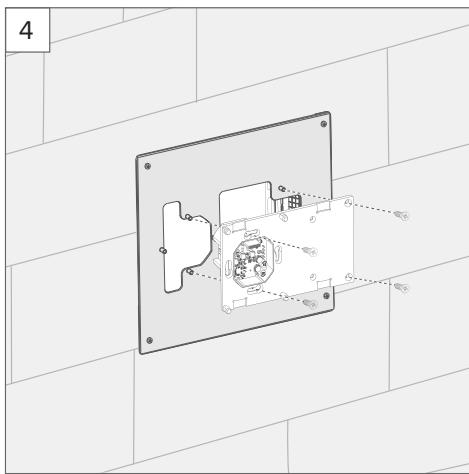

Fixez les fils de câble 24 V provenant de l'alimentation à bornes à vis (GND, 24V) de la plaque de montage du Controlmicro, ou branchez le câble PoE. Connectez le câble KNX et le câble réseau. Fixez la plaque de montage du Controlmicro à l'adaptateur à l'aide des vis fournies.

Plug the 24 V cable wires coming from the power supply unit into the screw terminals (GND, 24 V) of the Controlmicro mounting plate or connect the PoE cable. Connect the KNX and the network cable. Attach the Controlmicro mounting plate to the adapter using the screws provided.

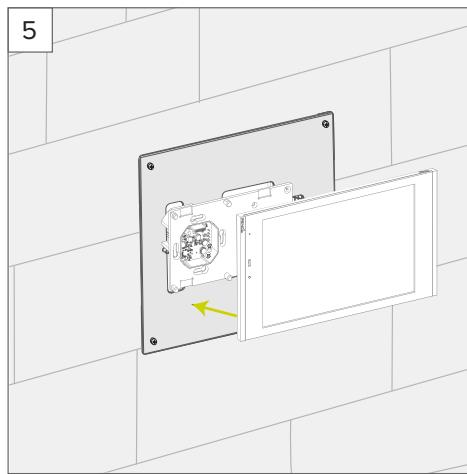

Insérez le panneau sur la plaque de montage et fixez éventuellement les vis sans tête pour assurer la sécurité contre le vol.

Insert the panel into the mounting plate and fasten the grub screws to prevent theft.

PEAK

PEAKnx GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt

www.peaknx.com
info@peaknx.com